


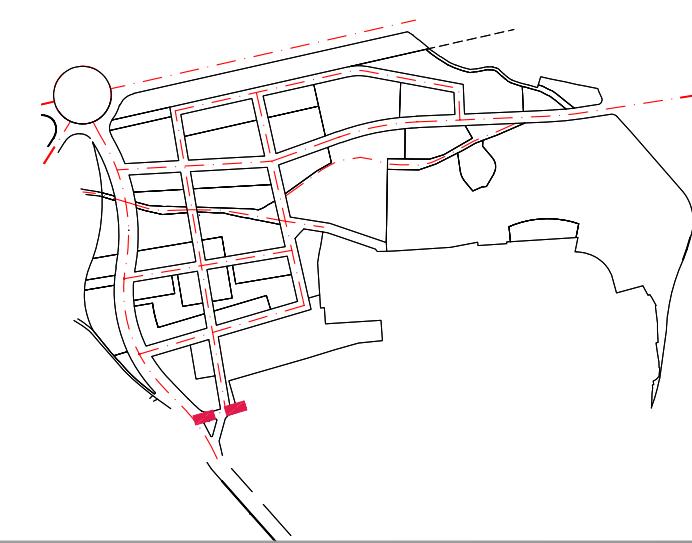
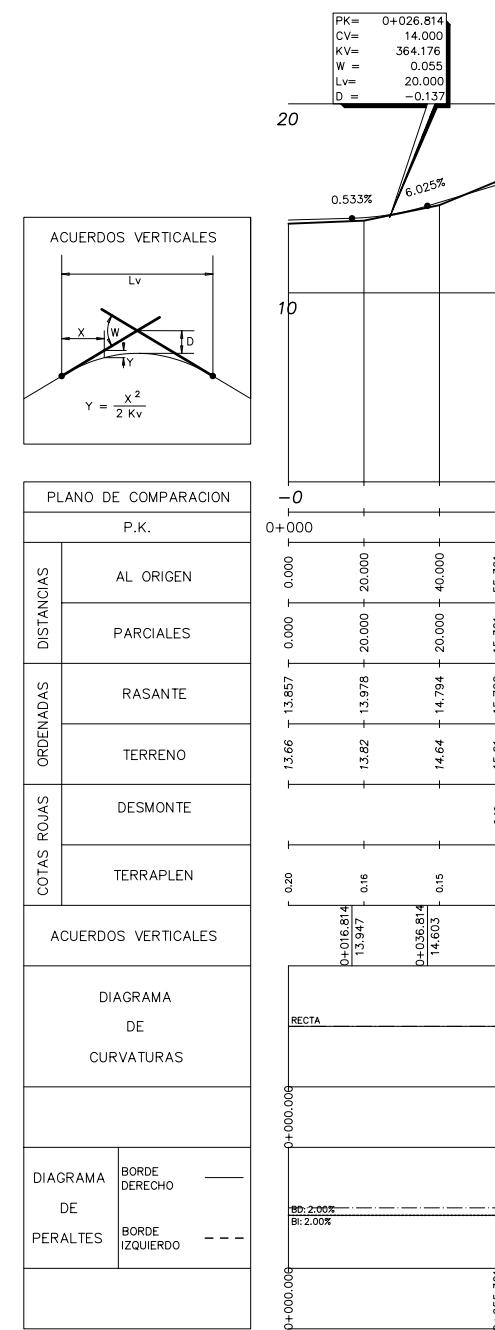
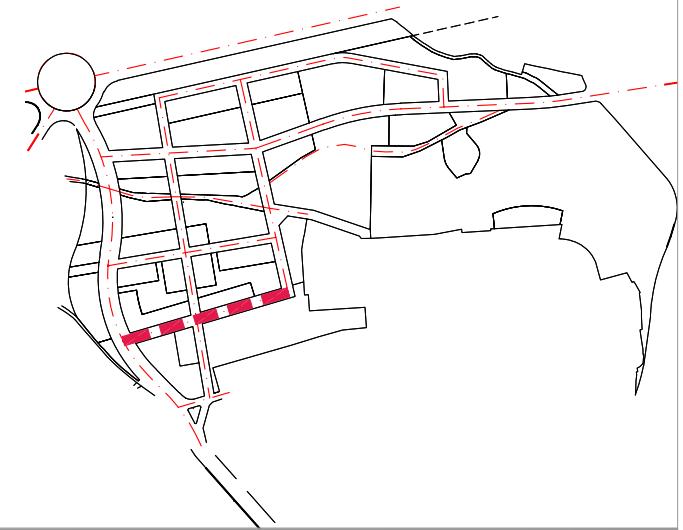


- 40 -

30


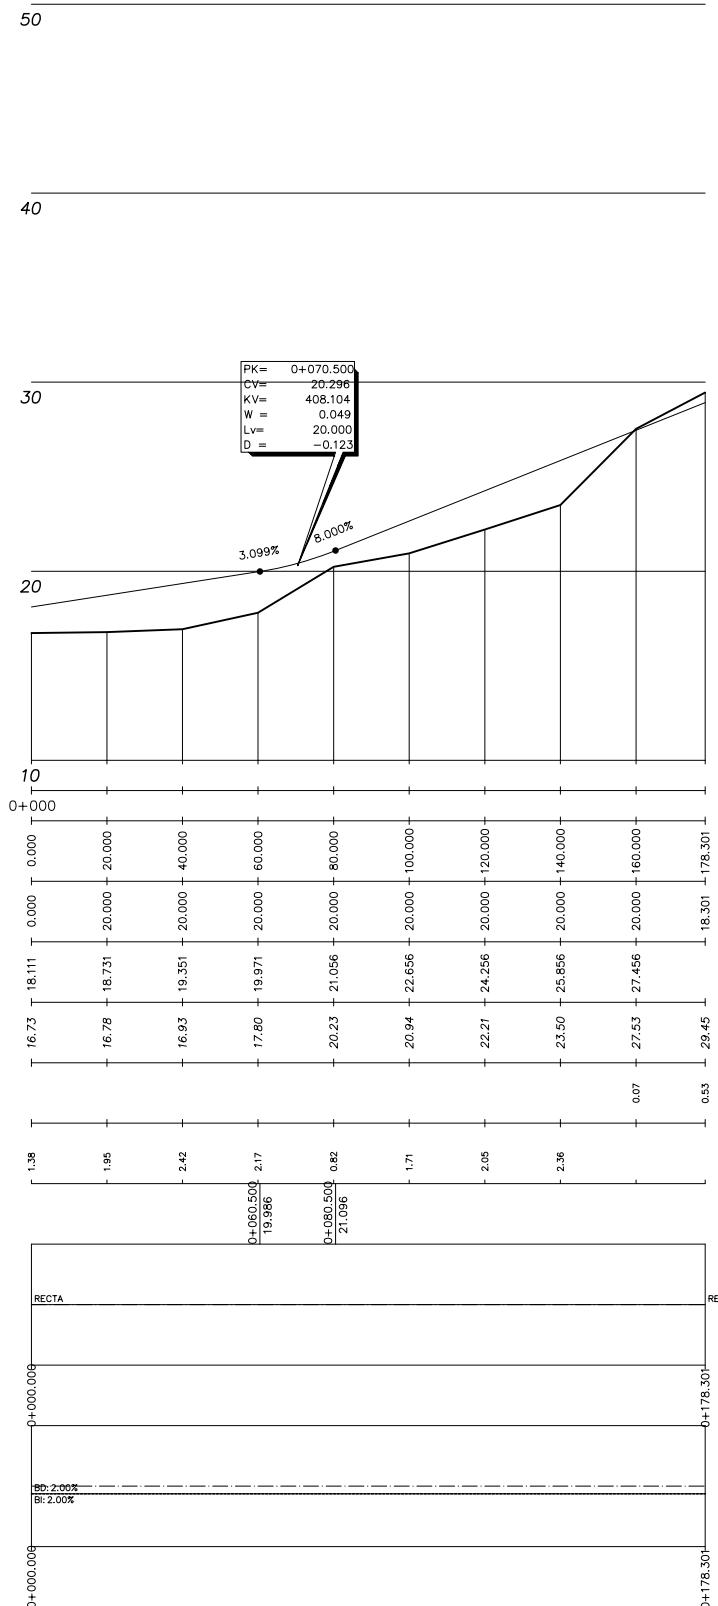


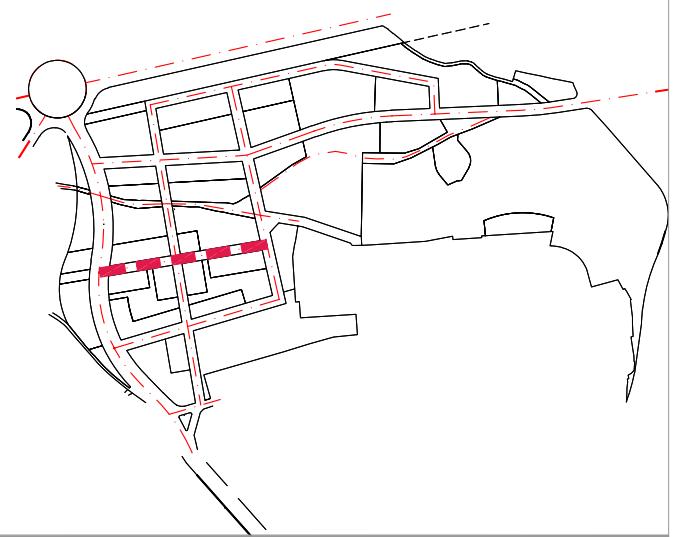

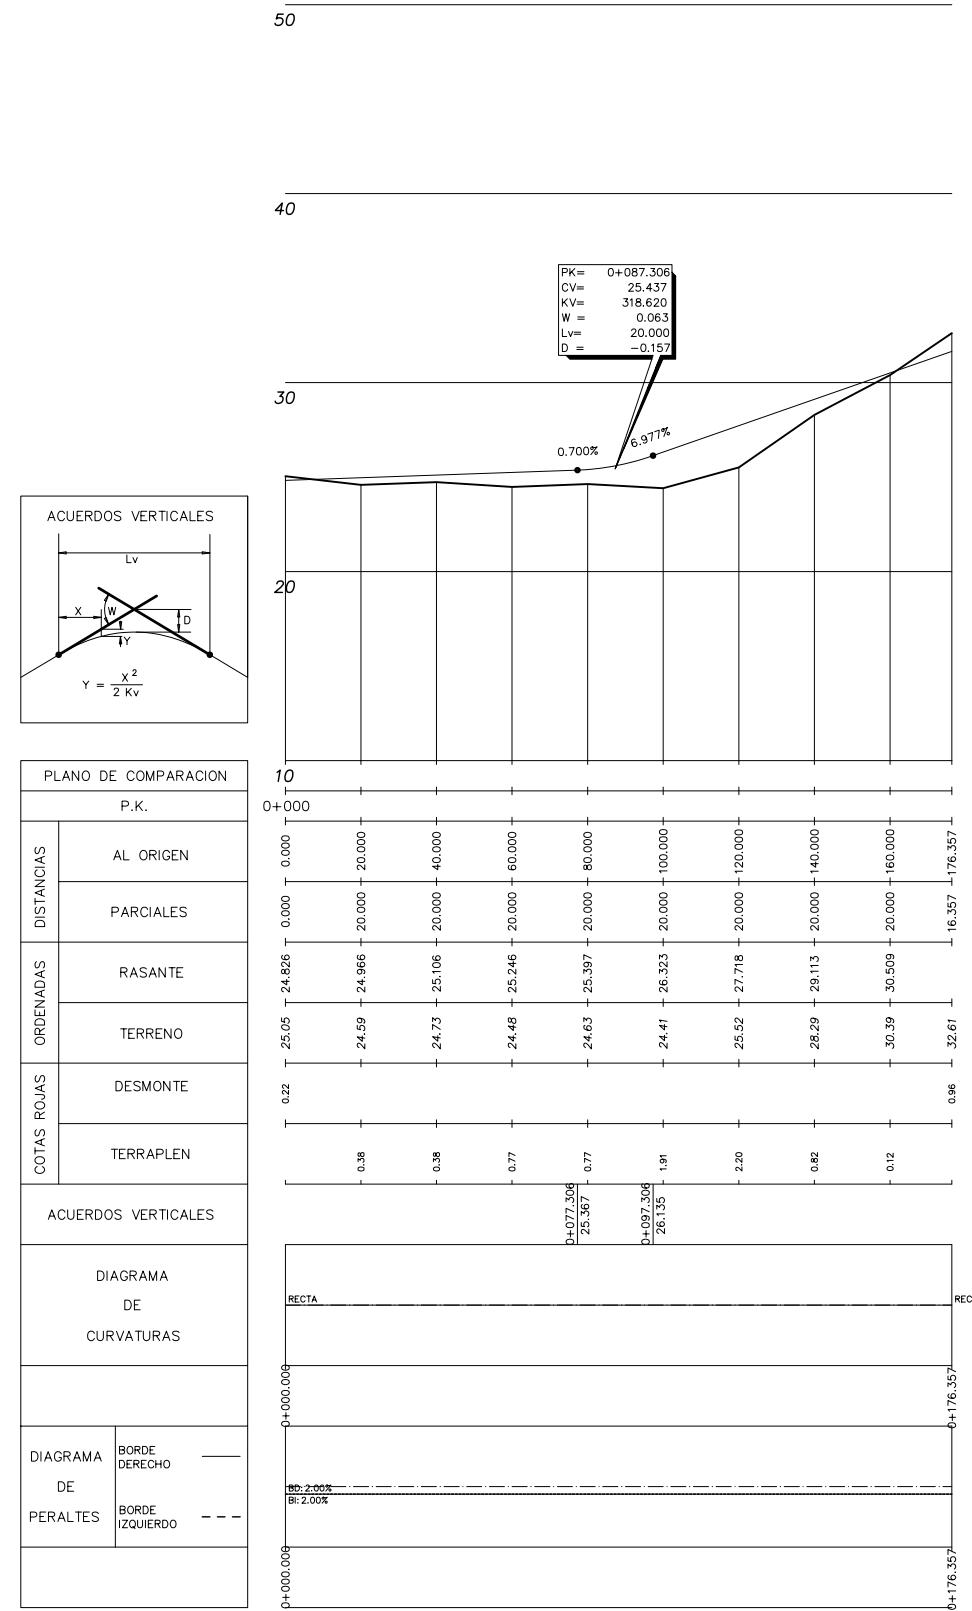



60

50

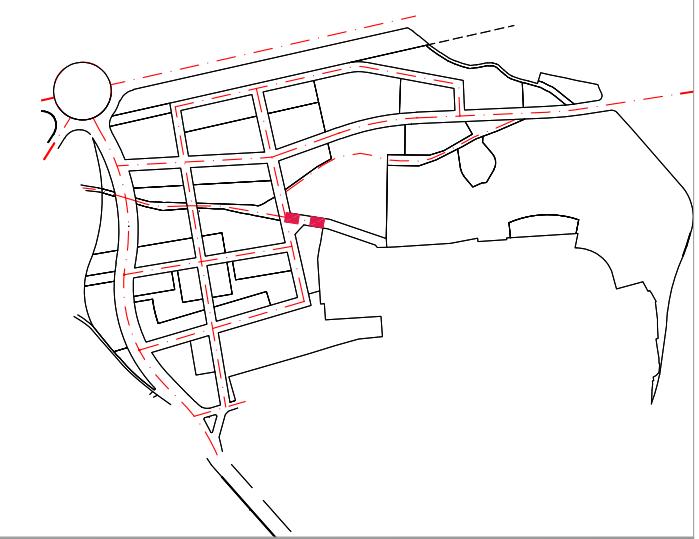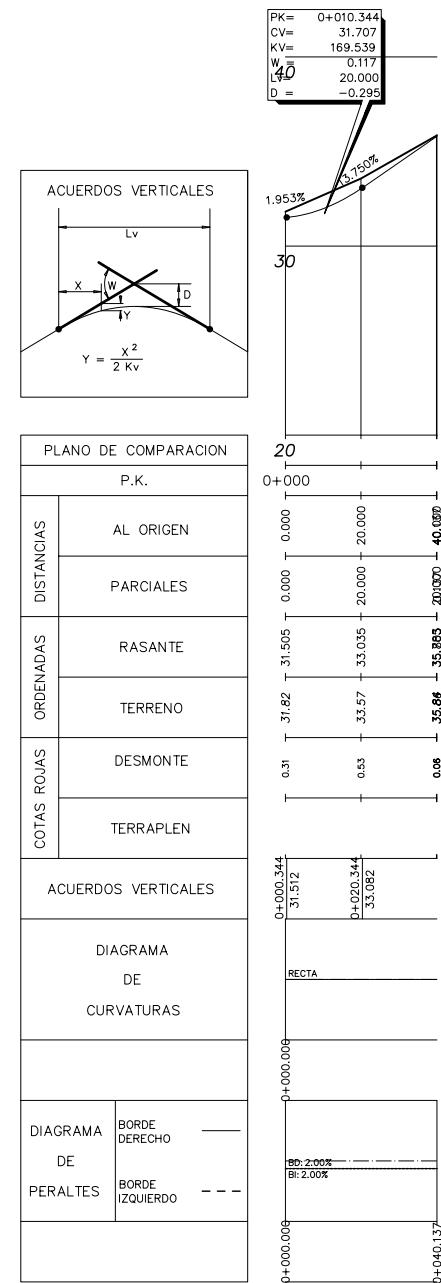




40

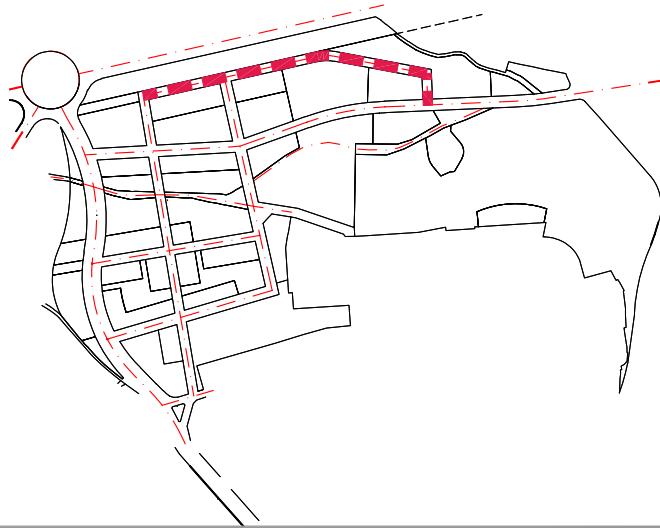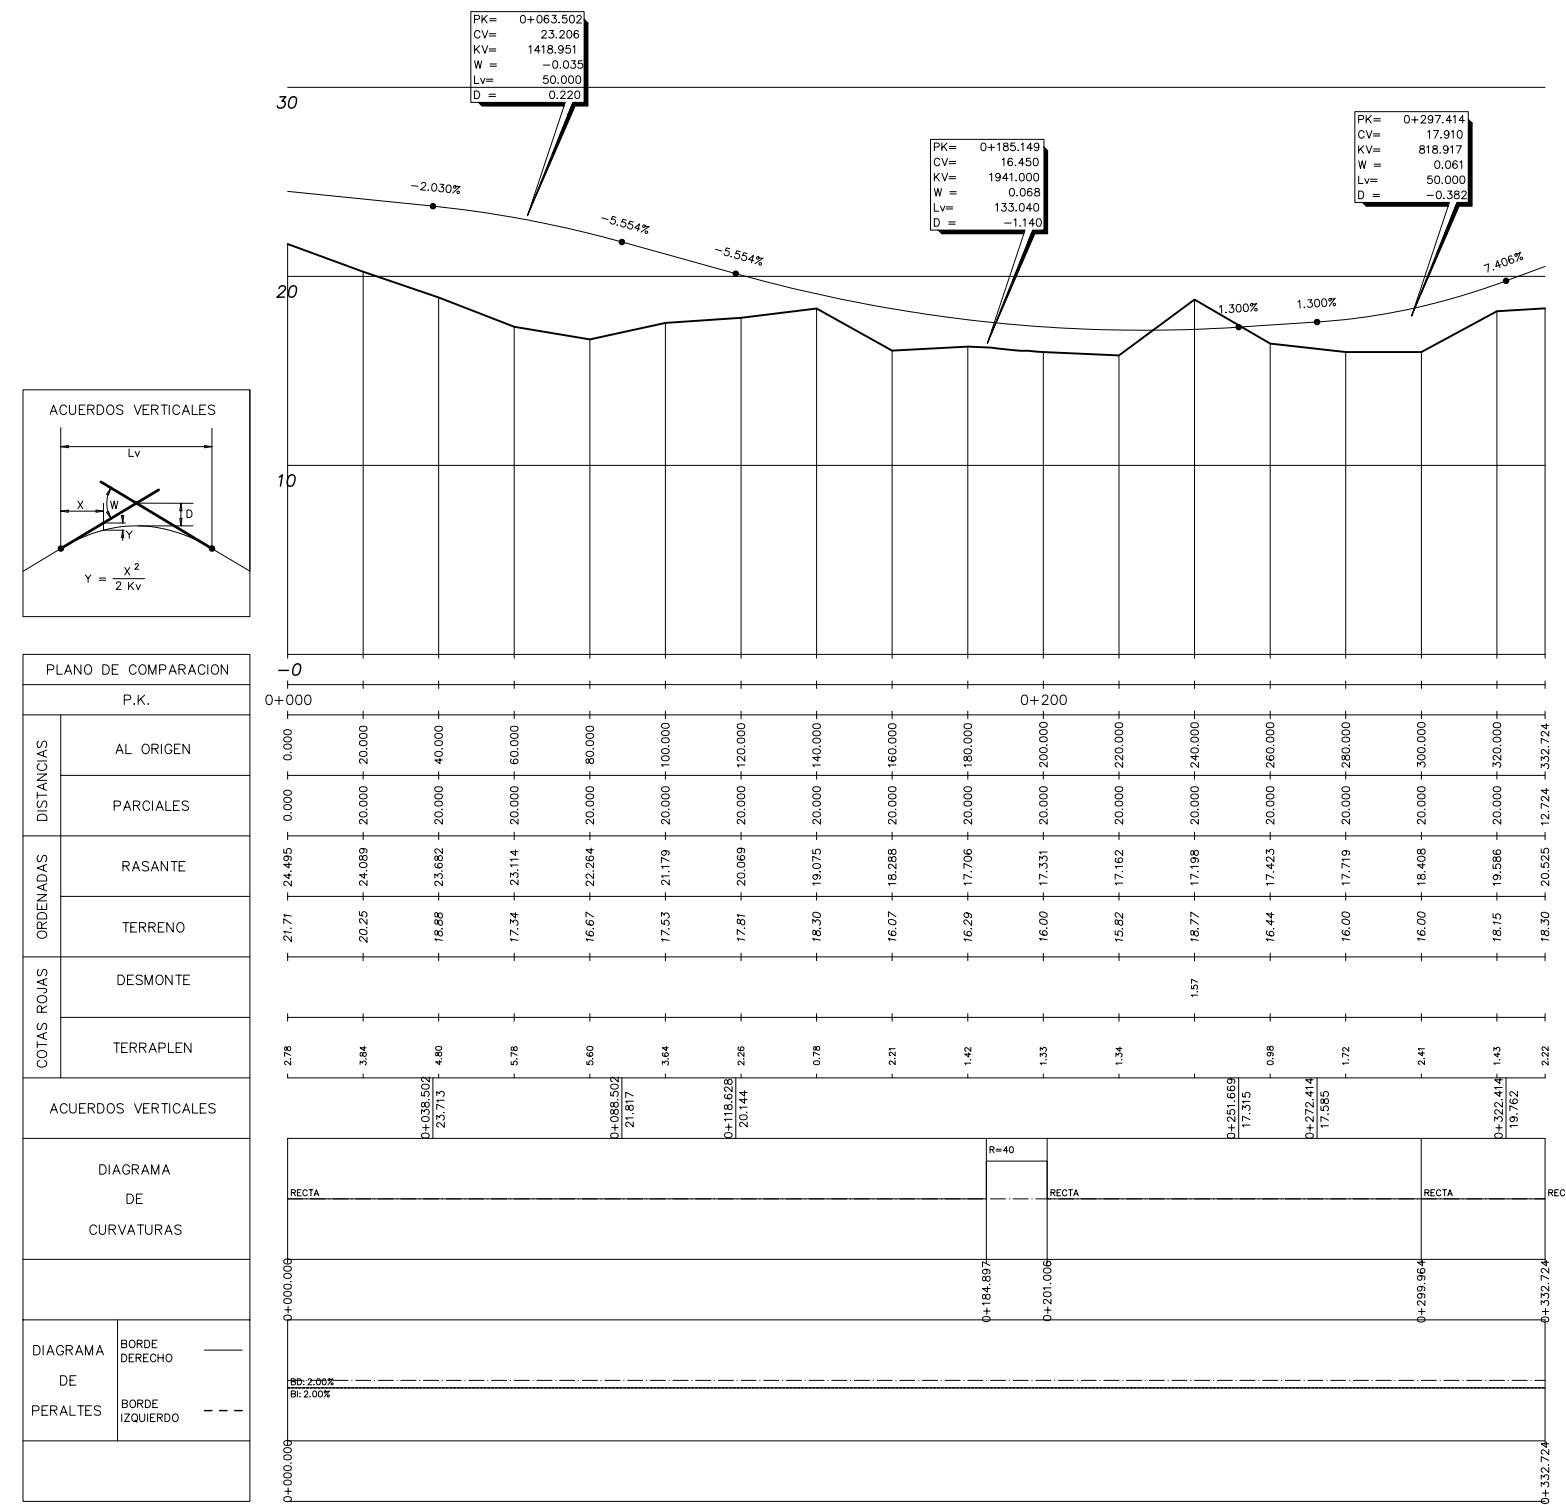


60

50




40



PK= 0+036.737  
CV= 27.590  
KV= 677.731  
W = 0.059  
Lv= 40.000  
D = -0.295

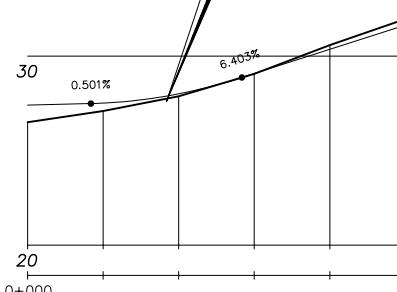


PLANO DE COMPARACION		P.K.	ORDENADAS	DISTANCIAS
COTAS ROJAS	ORDENADAS	AL ORIGEN	PARCIALES	RASANTE
		TERRENO		
		DESMONTE		
		TERRAPLEN		
ACUERDOS VERTICALES				
DIAGRAMA DE CURVATURAS				
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO	—	RECTA	RECTA
	BORDE IZQUIERDO	---		RECTA

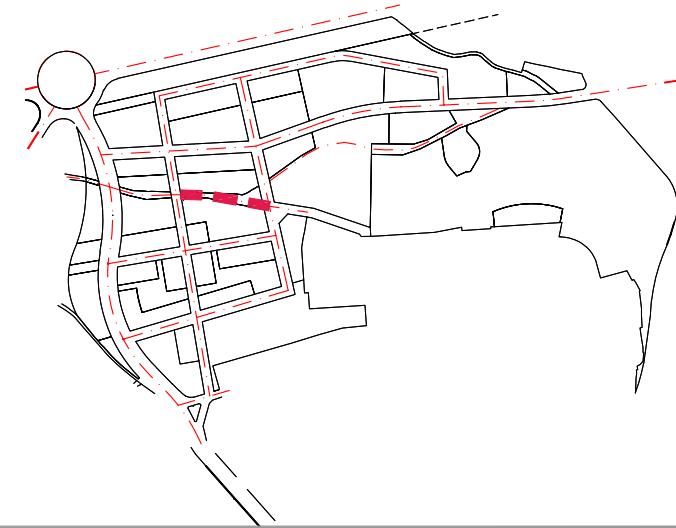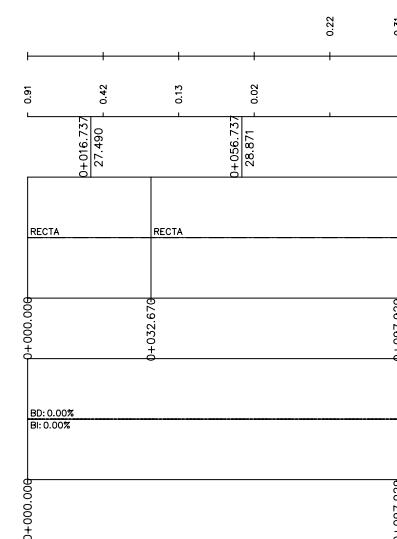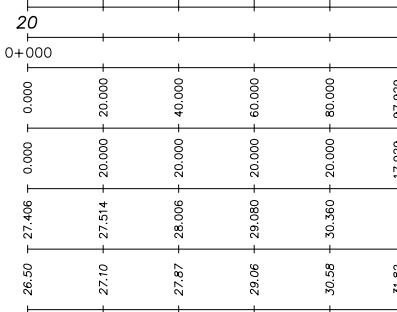



60

50

40



PK= 0+045.638  
CV= 27.285  
KV= 235.185  
W= 0.043  
Lv= 10.000  
D= -0.053

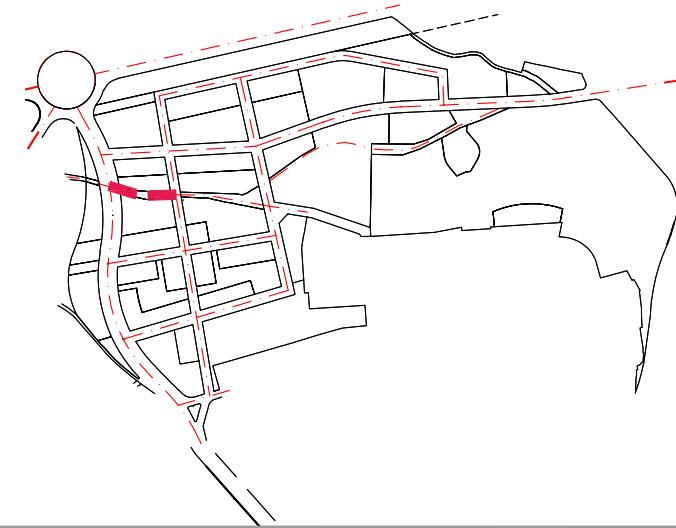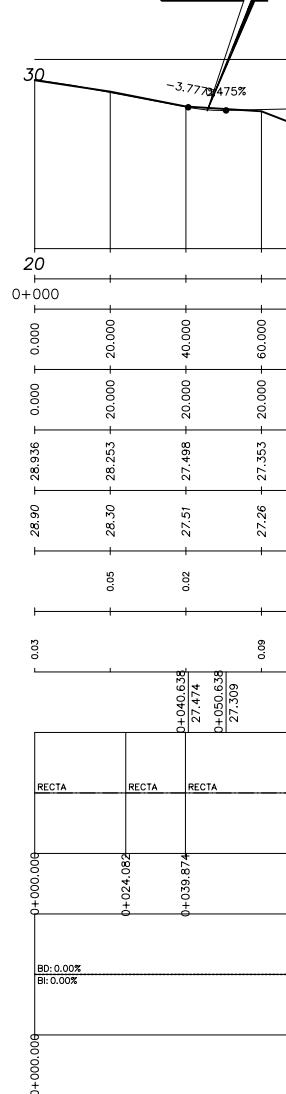

60

50

